


## FIJACION CON LAMINAS CONECTORAS

### CONSIDERACIONES GENERALES

- SE RECOMIENDA UBICAR LAS LAMINILLAS DESDE UNA ARISTA LIBRE HACIA EL MURO ESTRUCTURAL (\*).
- EN GENERAL ES RECOMENDABLE MODULAR LAS LAMINILLAS DE MANERA QUE QUEDE LA MAYOR CANTIDAD DE ESTAS EN EL LARGO DE LOS BLOCKS.
- PUR =ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO.

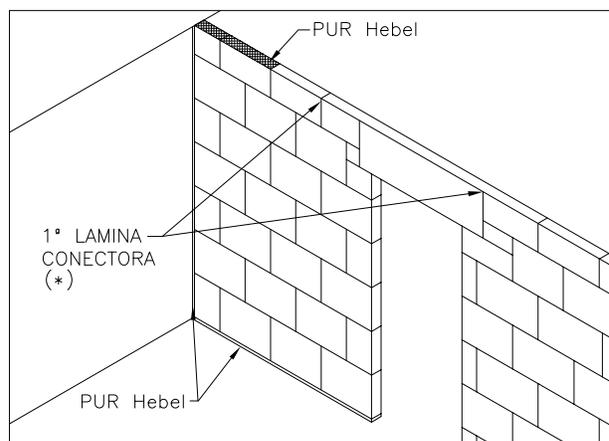

### JUNTA DE DILATACION PARA MUROS CON RESISTENCIA AL FUEGO

PARA MUROS QUE DEBAN CUMPLIR CON RESISTENCIA AL FUEGO, LAS JUNTAS DE DILATACION DEBERAN SER INYECTADAS CON ESPUMA DE POLIURETANO RETARDANTE AL FUEGO DISPONIBLE EN XELLA MEXICANA. PARA QUE LA JUNTA CUMPLA CON RESISTENCIA AL FUEGO HASTA 2 HORAS EL MURO DEBE TENER AL MENOS 10 cms. DE ESPESOR.

### ASPECTOS NORMATIVOS DE INSTALACION DE TODO TIPO DE MUROS HEBEL

- EL MORTERO ADHESIVO DEBE APLICARSE EN LA TOTALIDAD DE LAS CARAS DE LOS BLOCKS QUE CONFORMAN EL ANCHO DE LAS PIEZAS, EN UN ESPESOR NO INFERIOR A 2 mm NI SUPERIOR A 5 mm.
- EL TRASLAPE HORIZONTAL DE LOS BLOCKS SE DEBERA MANTENER ENTRE L/2 Y L/4, DONDE L ES LA LONGITUD ESTANDAR DEL BLOCK. PERO NO MENOR A 10 cm.
- EL TRASLAPE ENTRE JUNTAS VERTICALES NO DEBERA SER MENOR A 10 cm.
- NO SE DEBERAN OCUPAR PIEZAS DE BLOQUES DE DIMENSIONES INFERIORES A 10 cm, EN VERTICAL U HORIZONTAL.
- LA ALTURA DE PISO A CIELO NO SIEMPRE CORRESPONDERA A NUMERO ENTEROS DE BLOCKS, EN TAL CASO ES NECESARIO CORTAR BLOCKS CON UNA ALTURA MENOR A LA DE FABRICACION. SE RECOMIENDA QUE LOS BLOCKS DE AJUSTE SEAN UBICADOS EN LA ZONA SUPERIOR DEL MURO.
- PARA LAS INSTALACIONES SE EFECTUARAN RANURAS EN LOS BLOCKS, LA PROFUNDIDAD DE LOS SURCOS NO DEBERA SUPERAR UN TERCIO DEL ESPESOR DE LOS BLOCKS. EN MUROS CON INSTALACIONES SANITARIAS U OTRAS EN QUE LAS CANALIZACIONES SUPEREN UN TERCIO DEL ESPESOR, SE DEBERA DE RELLENAR LA SECCION CON CONCRETO REFORZADO O MOERTERO CEMENTO-ARENA.
- LOS RANURADOS HORIZONTALES Y DIAGONALES DE GRAN LONGITUD DEBEN SER EVITADOS.
- LOS MUROS HEBEL NO DEBEN QUEDAR CONECTADOS NI A LOS EMPASTES DE PISO NI A RECUBRIMIENTOS DE CIELO.
- EN CASO DE REALIZARSE EMPASTE DE PISO O RECUBRIMIENTO DE CIELOS O PISOS EN ETAPA POSTERIOR A LA LA EJECUCION DE LOS MUROS, ESTOS DEBERAN CORTARSE AL MENOS A 1 cm DE LOS MUROS.

### NOTAS

#### IMPOTANTE:

1- NO SE ACEPTA BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA INCORPORACION DE MATERIALES O ELEMENTOS RIGIDOS EN EL INTERIOR DE LAS JUNTAS DE DILATACION.

2-LOS DINTELES HEBEL SIEMPRE DEBEN ESTAR DILATADOS TANTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO DE LOS MUROS.