




DETALLE DE ACABADO EN INTERSECCIONES DE MUROS (VISTA EN PLANTA)

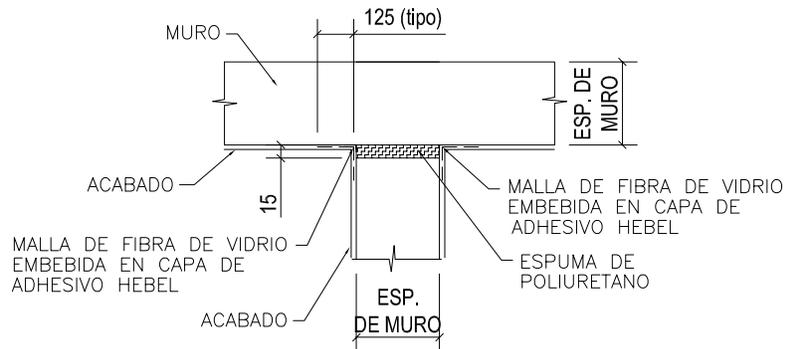

JUNTA DE DILATACION (JD)

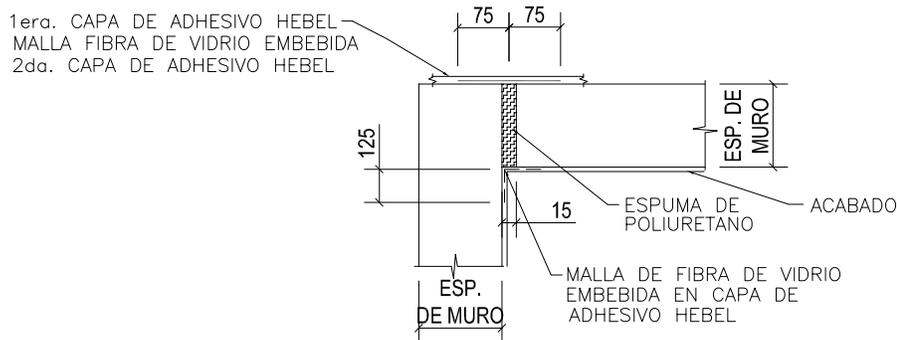

JUNTA DE DILATACION (JD)

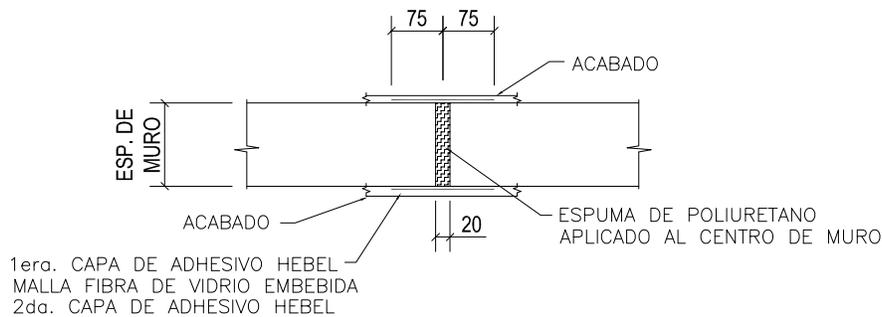

JUNTA DE CONTROL (JC)

NOTAS

1- DIMENSIONES EN MILIMETROS

2- TODAS LAS JUNTAS DE DILATACION J.D. SERAN INYECTADAS CON ESPUMA DE POLIURETANO (PUR).

3- LAS JUNTAS DE DILATACION DEBERAN QUEDAR COMPLETAMENTE RELLENAS CON MATERIAL COMPRESIBLE, NO DEBERAN QUEDAR INCRUSTACIONES DE MATERIALES RIGIDOS TALES COMO YESO U OTROS EN EL ESPACIO