


CONEXION MURO A COLUMNA EXISTENTE

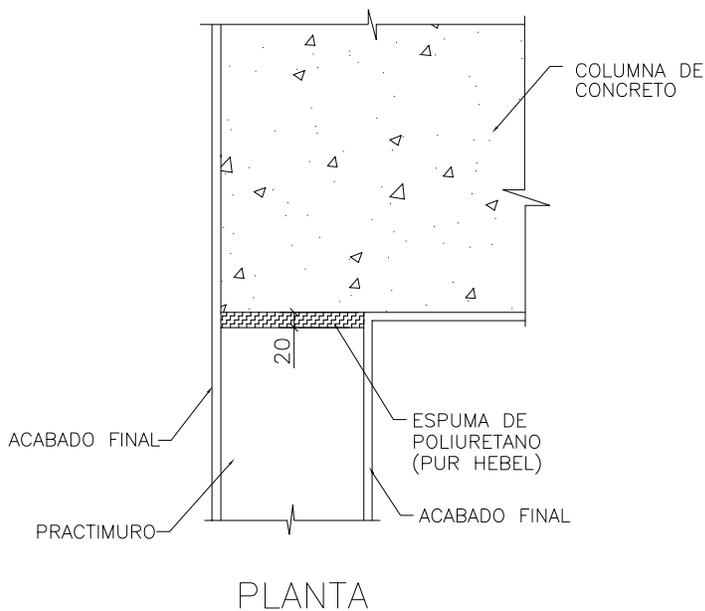

NOTAS

1- DIMENSIONES EN MILIMETROS
2- TODAS LAS JUNTAS DE DILATACION J.D.
SERAN INYECTADAS CON ESPUMA DE POLIURETANO (PUR).

3- LAS JUNTAS DE DILATACION DEBERAN QUEDAR
COMPLETAMENTE RELLENAS CON MATERIAL COMPRESIBLE,
NO DEBERAN QUEDAR INCRUSTACIONES DE MATERIALES
RIGIDOS TALES COMO YESO U OTROS EN EL ESPACIO